

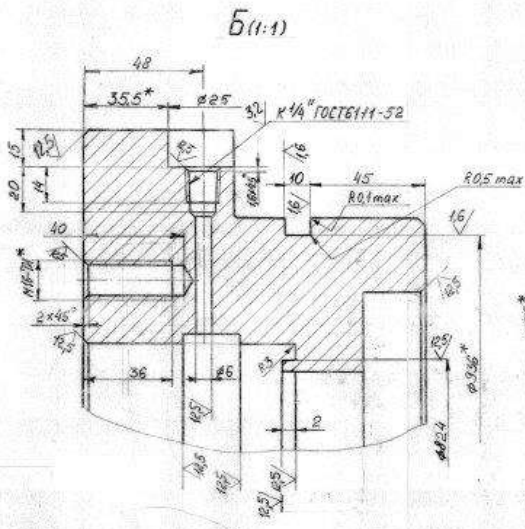
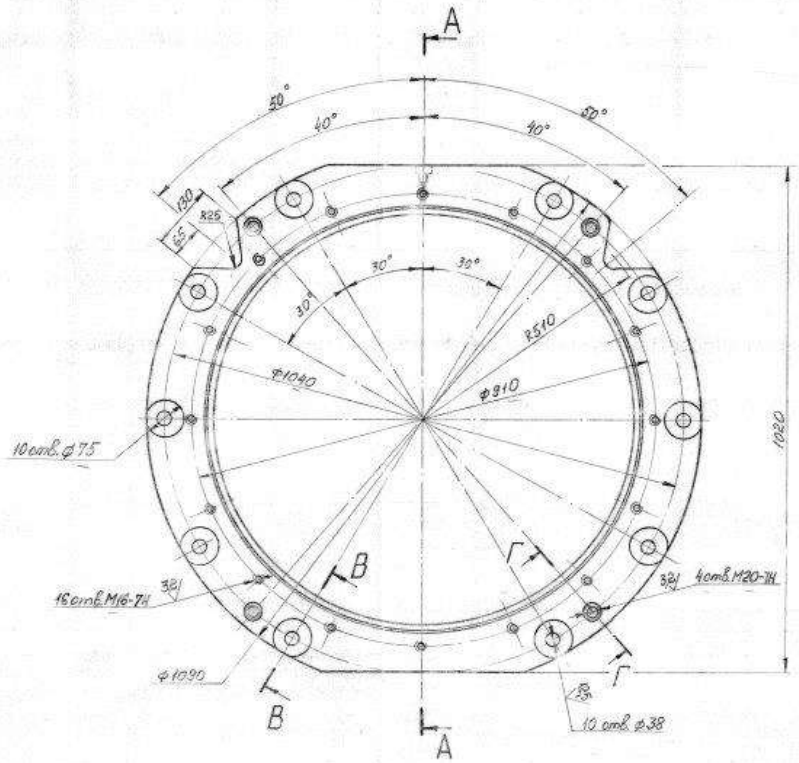



Лп1-38-567

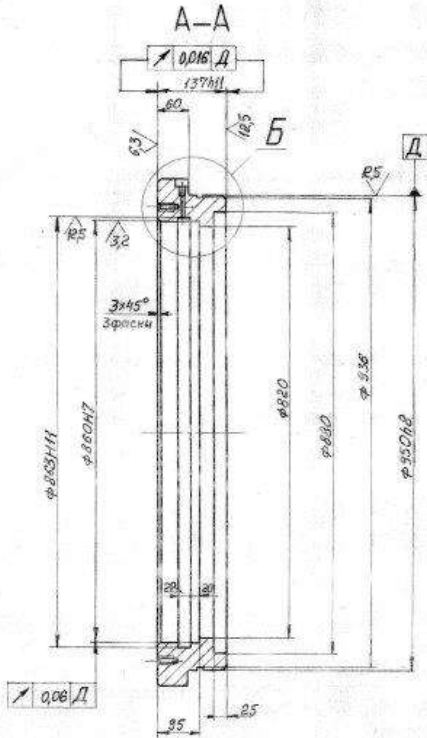

B-B (1:2)



G-G (1:2)



Проект разработан на основании
технического задания ЛПЦ ОГП
от 17.08.04, вложения №29.

1. Отливка 1^{ой} группы ГОСТ 977-88.
2. Точность отливки 11-10-8-6 ГОСТ 26645-85.
3. Неуказанные литейные радиусы 3 мм.
4. Литейные шпаны по ГОСТ 3212-80.
5. Остальные технические требования по ГОСТ 977-88 и ТУКО-13-90.
6. Покрытие наружных поверхностей грунтовкой ГФ-032 красно-коричневой ТУ6-10-638-79.
7. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14; h14; ± 1/2.
8. *Размеры для сборки.
9. Данная крышка входит в сборку подушек рабочих нижних створки перепада (см. черт. № 1-136706) и створки прибора (см. черт. № 1-136711).

ИПК ЛПЦ ОГП
ИПК ЛПЦ ОГП
ИПК ЛПЦ ОГП

Лп1-38-567

Исполнитель	Проверен	Дата	Лист	Кол-во листов
Иванов	Петров	17.08.04	215	1:5
Крышка			30Л	ГОСТ 977-88
30Л			07К	2004г